

TIEMME

VALVOLE A COMPRESSIONE KULOVÉ KOHOUTY SE SVĚRNÝM ŠROUBENÍM

Art. 2142 - 2152

Valvole a sfera PN 30 con attacchi tubo rame a compressione, con leva piatta o a farfalla rossa in alluminio.

Plně průtokové kulové kohouty PN 30 se svěrnými koncovkami pro montáž na měděné trubky, s červeným hliníkovým plochým nebo motýlkovým uzávěrem.

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápění, sanitární a pneumatické systémy, oleje a všeobecně všechny neagresivní kapaliny.



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110 °C
Temperatura min di esercizio: - 20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar
Attacchi: tubo rame a compressione

Technické specifikace

Maximální teplota: 110°C
Minimální teplota: - 20°C
Maximální provozní tlak: pracovní limit 30 barů
Koncovky: svěrné koncovky pro měděné trubky

Descrizione

Corpo
Sfera
Stelo
O-rings
Guarnizioni laterali
Ogiva
Dado
Leva e Farfalla
Dado leva

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12164
Ottone CW617N - EN12164
Gomma nitrilica NBR
P.T.F.E.
Ottone CW508L - EN12449
Ottone CW617N - EN12165
Alluminio
Acciaio

Trattamento

Nichelato
Cromato
Nichelato
-
-
Ricotto
Nichelato
Verniciato
Zincato

Popis

Tělo
Koule
Vřeteno
O-kroužky
Postranní těsnění
Svěrný kroužek
Matka
Páčka a motýlek
Matka páčky


Materiál

CW617N-EN12165
CW617N-EN12164
CW617N-EN12164
Nitrilová pryž NBR
P.T.F.E.
Mosaz CW508L-EN12449
Mosaz CW617N-EN12165
Hliník
Ocel

Povrchová úprava

Nikl
Chrom
Nikl
-
-
Žihání
Nikl
Nátěr
Zinek

Certificazioni / Certifikace

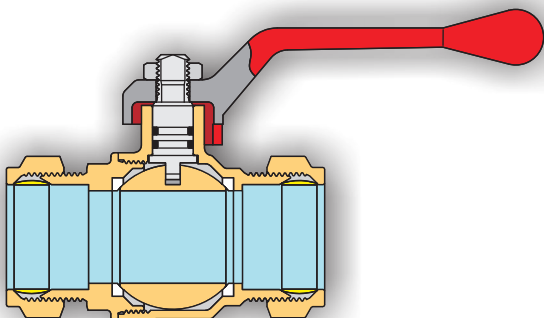

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Ce vieraia qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.





TIEMME

VALVOLE A COMPRESSIONE KULOVÉ KOHOUTY SE SVĚRNÝM ŠROUBENÍM

Art. 2142 - 2152

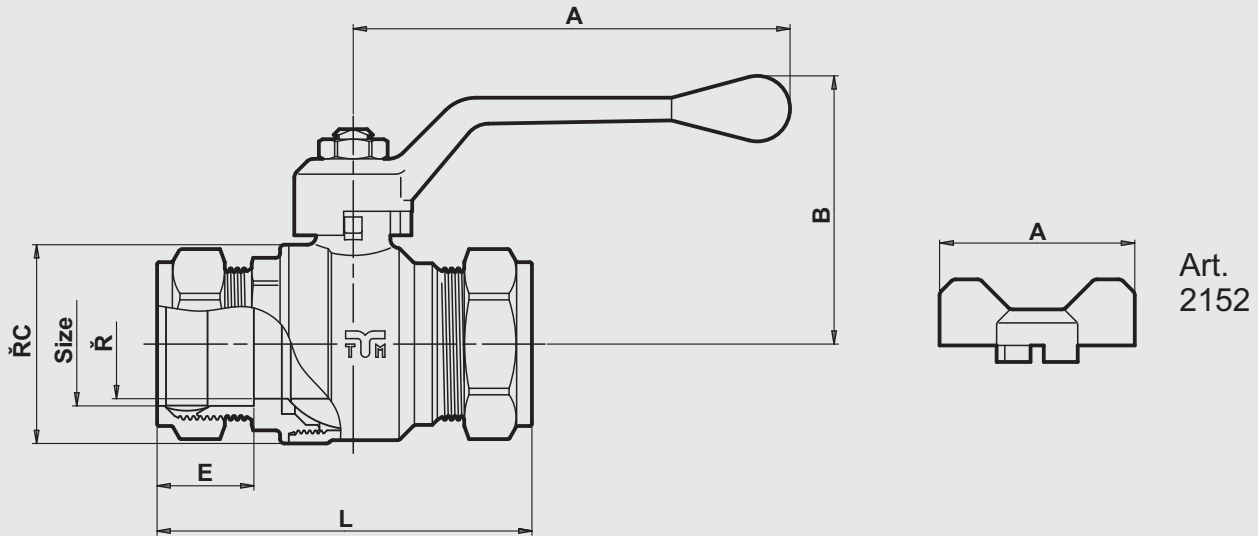


Tabella dimensioni Rozměrová tabulka

Velikost	15	18	22	28
Ø (DN)	14	15	20	25
A	85	85	85	100
A 2152	50	50	50	65
B	51,5	51,5	54,5	61,5
ØC	30,5	30,5	37,5	45,5
E	21,5	20,5	22,5	22
L	73,5	72	83	86



Diagramma pressione / temperatura Graf tlaku / teploty


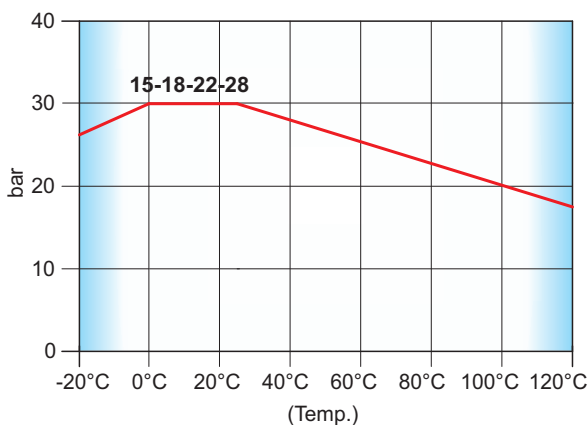


Diagramma portata/perdita di carico Graf průtoku / tlakové ztráty



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 Ce vierať quakási forma di riproduzione, se non autorizzata.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
 Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.

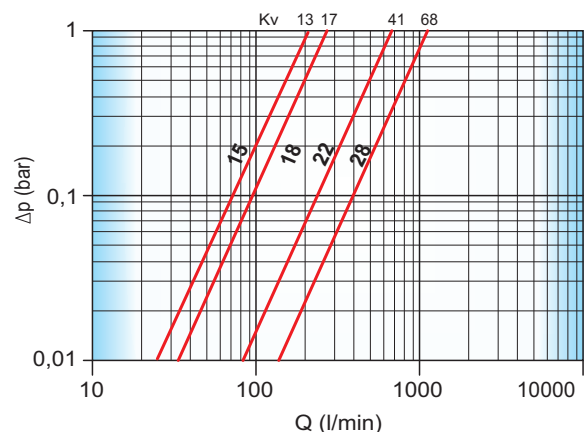

TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel ++39 030 2142211 R.A. - Fax ++39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 2142 Rev. B 10-09





TIEMME

VALVOLE A COMPRESSIONE

KULOVÉ KOHOUTY SE SVĚRNÝM ŠROUBENÍM

Art. 2142 - 2152

Istruzioni per l'installazione Návod k instalaci

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, ...) purché siano visibili, accessibili e le operazioni di manovra possano essere facilmente eseguite fino alla completa chiusura e/o apertura.

Salvo diversamente indicato la chiusura della valvola avviene in senso orario e l'apertura in senso anti-orario.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l'apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento.

Le operazioni di collegamento tra la valvola e la raccorderia di connessione all'impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai raccordi.

Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

La valvola non va tenuta in posizione intermedia per lunghi periodi onde evitare danneggiamenti degli organi di tenuta della valvola stessa.

In caso di lunga inattività della valvola è possibile che la manovrabilità risulti difficile pertanto si rende necessario l'utilizzo di "leve lunghe" per facilitarne l'apertura e/o chiusura.

Per mantenere la valvola ed i relativi organi di tenuta in buone condizioni e suggerito installare un filtro per la raccolta di eventuali impurità a monte della valvola.

Tiemme Raccorderie SpA declina ogni responsabilità in caso di guasti e/o incidenti qualora l'installazione non sia stata realizzata in conformità con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformità a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME SpA.

Kohouty lze instalovat v jakékoliv pozici (horizontálně, vertikálně...) za podmínky, že jsou umístěny na viditelném a přístupném místě a umožňují snadnou obsluhu při otevírání / zavírání.

Pokud není uvedeno jinak, kohout se uzavírá otočením uzávěru ve směru hodinových ručiček a otevírá se otočením proti směru hodinových ručiček.

Pokud není uvedeno jinak specifickým označením na těle kohoutu (šipky...), není stanoven směr průtoku.

Systém musí být navržen a proveden tak, aby nedocházelo k namáhání, které by mohlo poškodit kohout a narušit těsnění a správnou funkci kohoutu.

Veškeré instalační práce je třeba provádět pomocí vhodných nástrojů. Utažení musí být takové, aby zaručovalo těsnost, avšak nepoškodilo kohout nebo tvarovky.

Po dokončení instalace je třeba ověřit těsnost podle technických specifikací a / nebo požadavků v zemi instalace.

Kohout by neměl být dlouho ponechán v polouzavřené pozici, aby nedošlo k poškození těsnění.

Pokud se kohout delší dobu nepoužívá, může být manipulace s ním obtížná a je tedy nezbytné použít "dlouhou páku".

Pro uchování kohoutu a těsnění v dobrém stavu doporučujeme umístit před kohoutem filtr pro zachycení nečistot.

Tiemme Raccorderie SpA nenese odpovědnost za škody a / nebo nehody vzniklé v důsledku instalace, která nebyla provedena v souladu s technickými a vědeckými pravidly a podle manuálů, katalogů a / nebo technické dokumentace vypracované společností Tiemme Raccorderie SpA.

Pro více informací se prosím obraťte na svého místního distributora nebo přímo na TIEMME S.p.A.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel ++39 030 2142211 R.A. - Fax ++39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 2142 Rev. B 10-09



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Ce vieraťa quálsiasí forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.

