



TIEMME

RIDUTTORE DI PRESSIONE REDUKČNÍ VENTIL

Art. 3110

Riduttore di pressione PN25 con estremità filettate femmina/femmina UNI ISO 228 e grado di regolazione 0,5÷6bar.

Redukční tlakový ventil PN25 s koncovkami s vnitřním / vnitřním závitem UNI ISO 228 a rozsahem nastavení 0,5 - 6 barů.


I riduttori di pressione si adattano all' utilizzo in piccole utenze generalmente di tipo domestico. L' installazione di un riduttore di pressione sulla rete idrica domestica permette di ridurre e stabilizzare la pressione proveniente dalla rete pubblica.

Redukční ventily jsou vhodné pro malé, např. domovní systémy. Instalace tlakového redukčního ventilu v domovním systému umožňuje snížit a stabilizovat tlak na hlavním vodovodním přívodu.



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pro kompletní sortiment viz katalog

Certificazioni / Certifikace

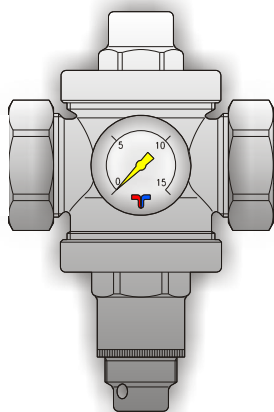

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 80°C
Pressione max in ingresso: 25 bar
Campo di regolazione a valle: 0,5÷6 bar
Filettature: femmina ISO 228

Technické specifikace

Maximální teplota: 80°C
Maximální vstupní tlak: 25 barů
Rozsah nastavení: 0,5-6 barů
Závity: vnitřní ISO 228

Descrizione

Corpo
Particolari interni
Otturatore
Sede tenuta
O-rings
Guarnizioni piane
Particolari in plastica

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW614N - EN12164
Ottone CW614N - EN12164
Acciaio inox AISI 303*
Ottone CW617N - EN12165
Gomma nitrilica NBR 70sh
VITON 70sh**
Fibra "Fasit Italy"
Ultradid© A3K (BASF)

Trattamento

Nichelato

Popis

Tělo
Vnitřní komponenty
Uzávěr

Materiál

Mosaz CW617N-EN12165
Mosaz CW614N-EN12164
Mosaz CW614N-EN12164
Inox ocel AISI 303*
Mosaz CW617N-EN12165
Nitrilová pryž NBR 70sh
VITON 70sh **
Vlákno "Fasit Italy"
Ultradid© A3K (BASF)

Povrchová úprava

Nikl

* per misure da 1"1/4 a 4" ** per misure da 3" a 4"
* pro velikosti od 1"1/4 do 4" ** pro velikosti od 3" do 4"

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce vierała qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com





TIEMME

RIDUTTORE DI PRESSIONE REDUKČNÍ VENTIL

Art. 3110

Tabella dimensioni Rozměrová tabulka

Velikost Ø (DN)	H	L
1/2"	15	75
3/4"	20	85
1"	25	89
1"1/4	32	125
1"1/2	40	130
2"	50	138
2"1/2	65	145
3"	80	177
4"	100	202

Attacco manometro/připojení pro manometr : 1/4"


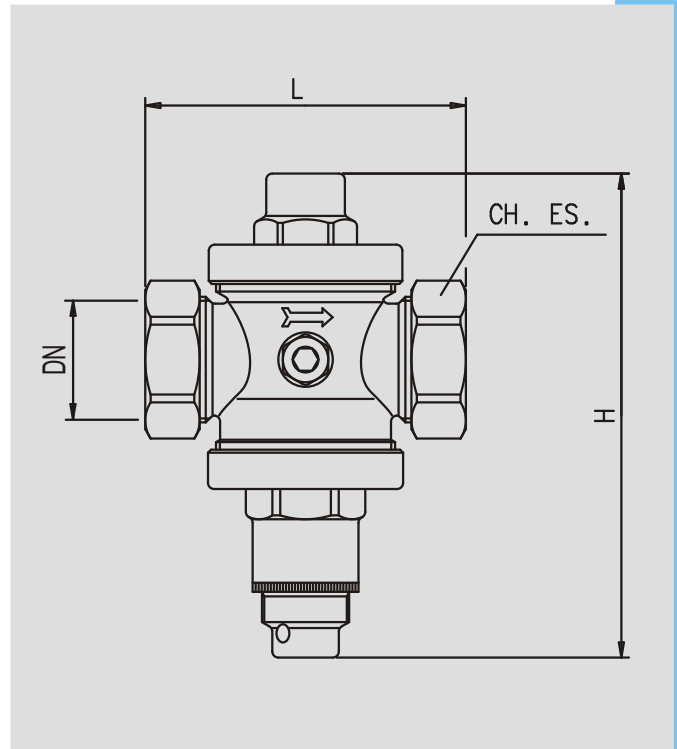


Diagramma portata/perdita di carico Graf průtoku / tlakové ztráty



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 Ce vřetala qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje pravo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
 Jakkoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.

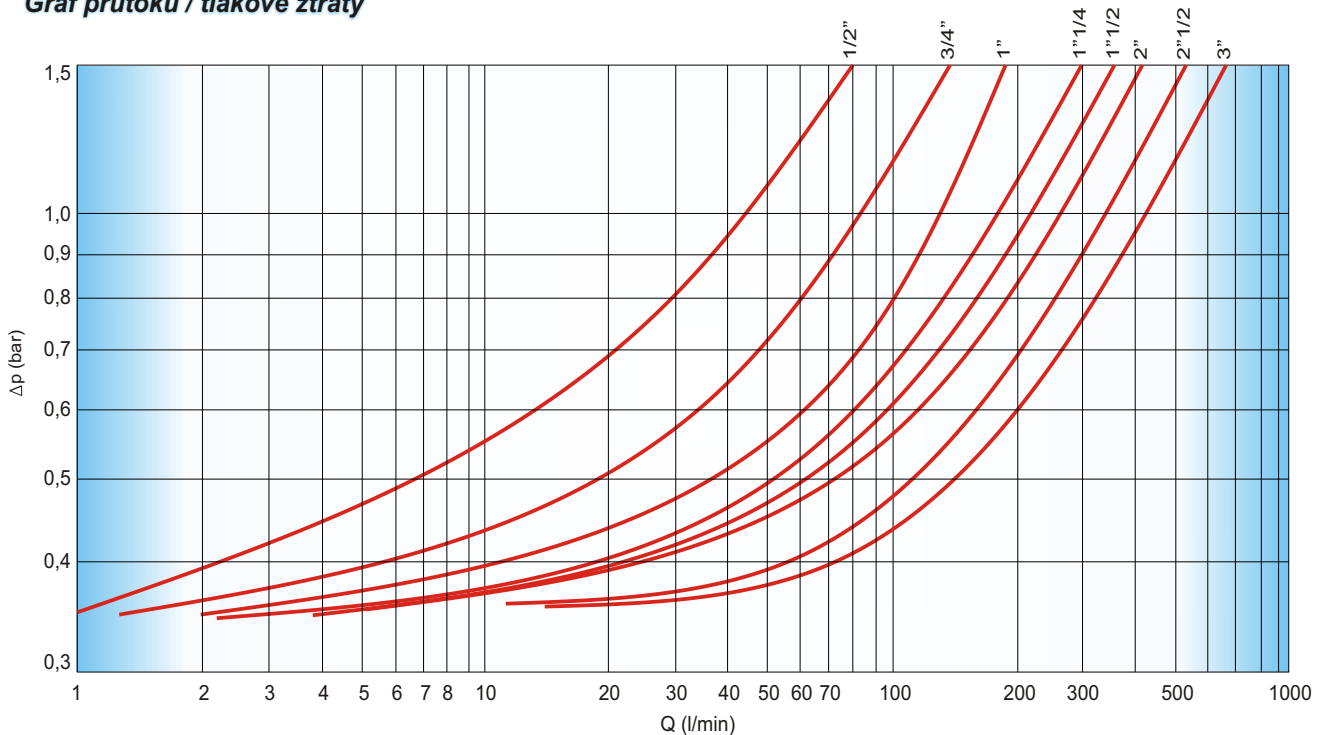

TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 3110 Rev. C 10-09





TIEMME

RIDUTTORE DI PRESSIONE REDUKČNÍ VENTIL

Art. 3110

Istruzioni per installazione e regolazione Návod k instalaci a kalibraci

Prima di essere confezionati tutti i riduttori di pressione sono testati e tarati in uscita alla pressione di 3 bar. La pressione di uscita può essere facilmente modificata una volta che il riduttore è installato sull'impianto.

Per modificare la pressione in uscita è sufficiente svitare e togliere il tappo in plastica nera; in seguito utilizzando un cacciavite, agire sul premimolla in ottone; ruotando in senso orario la pressione in uscita aumenta, ruotando in senso antiorario la pressione in uscita si riduce. La corretta regolazione della pressione deve essere effettuata a impianto chiuso a valle.

Všechny redukční ventily jsou před balením testovány a nastaveny na hodnotu 3 bary. Výstupní tlak lze snadno změnit ihned po instalaci ventilu. Pro změnu výstupního tlaku odmontujte plastovou krytku a pomocí šroubováku nastavte kalibrační šroub. Pro zvýšení tlaku otáčejte ve směru hodinových ručiček a pro snížení proti směru. Pro správné nastavení musí být systém uzavřen.

I riduttori di pressione possono essere montati sia in posizione orizzontale sia in posizione verticale purché siano visibili, accessibili e le operazioni di regolazione e/o manutenzione possano essere facilmente eseguite. La direzione di montaggio del riduttore rispetto al flusso del circuito è individuato con l'apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento. Prima di installare il riduttore è meglio assicurarsi che non vi sia aria nella rete aprendo tutte le valvole di erogazione del sistema. Per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione è suggerito installare delle valvole di intercettazione a monte ed a valle del riduttore. Le operazioni di collegamento tra il riduttore e la raccorderia di connessione all'impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai raccordi.

Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo. Qualora l'acqua della rete principale si presentasse particolarmente ricca di impurità è suggerito installare un filtro per la raccolta di eventuali impurità a monte del riduttore.

Tiemme Raccorderie SpA declina ogni responsabilità in caso di guasti e/o incidenti qualora l'installazione non sia stata realizzata in conformità con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformità a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME Raccorderie SpA.

Redukční ventily lze instalovat v horizontální či vertikální pozici za podmínky, že jsou umístěny na viditelném a přístupném místě umožňujícím snadnou obsluhu a údržbu. Směr průtoku je vždy označen na těle ventilu (šipky...).


Systém musí být navržen a proveden tak, aby nedocházelo k namáhání, které by mohlo poškodit ventil a narušit těsnění a správnou funkci ventilu. Před instalací se doporučuje systém propláchnout otevřením kohoutů, což odstraní zachycený vzduch. Z důvodů údržby se doporučuje před ventil i za něj instalovat uzavěr.

Veškeré instalační práce je třeba provádět pomocí vhodných nástrojů. Utažení musí být takové, aby zaručovalo těsnost, avšak nepoškodilo ventil nebo tvarovky.

Po dokončení instalace je třeba ověřit těsnost podle technických specifikací a / nebo požadavků v zemi instalace. V případě znečištěné vody v hlavním systému se pro zachycení nečistot doporučuje před ventilem instalovat filtr.

Tiemme Raccorderie SpA nenes odpovědnost za škody a / nebo nehody vzniklé v důsledku instalace, která nebyla provedena v souladu s technickými a vědeckými pravidly a podle manuálů, katalogů a / nebo technické dokumentace vypracované společností Tiemme Raccorderie SpA.

Pro více informací se prosím obraťte na svého místního distributora nebo přímo na TIEMME S.p.A.

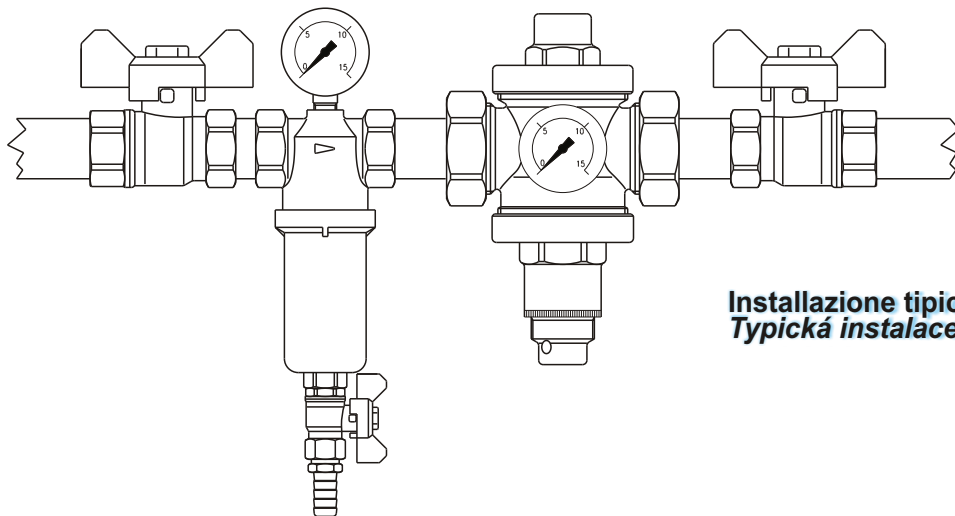

Installazione tipica
Typická instalace

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Ce vieraťa qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

